


Szafa wisząca dwuczęściowa, BKT TOP 18U, 600/600, RAL 7035
11047601.1v



Przełącznica światłowodowa wysuwalna 19" 1U
Płyta czoł. 1U 24xSC duplex +adapтеры SCD OS2APC

Poziomy organizator kabli 1U 19"

Poziomy organizator kabli 1U 19"

Panel krosujący 19", modułarny na 24xRJ45
+24 moduły nieokr. kat 6 beznarz.

Panel krosujący 19", modułarny na 24xRJ45

Poziomy organizator kabli 1U 19"

+24 moduły nieokr. kat 6 beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19"


Panel krosujący 19", modułarny na 24xRJ45
+24 moduły nieokr. kat 6 beznarz.

Listwa zas. 19"6xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.),
wyt. + moduł przeciwp. z filtrem

Listwa uziemiająca

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 / 738 01 35			
TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WIDOK SZAFY PPD. SCHEMAT IDEOWY	DATA:	CZERWIEC 2019
OBIEKT:	PRZYZCHODNIA BRACKA WESOŁA W MYSŁOWICACH UL. OSMANÓWCZYKA 4, 41-408 MYSŁOWICE, 1 PIĘTRO, POZIOM +3.00	NR PROJ.:	PA7(238)/19
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. MARIUSZ SZLENK NR UPRAWNIENI: SLK/4438/PWCE/13	SKALA:	-
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MICHAŁ KRETEK NR UPRAWNIENI: SLK/4506/PWCE/12	NR RYS.:	E4

PIĘTRO

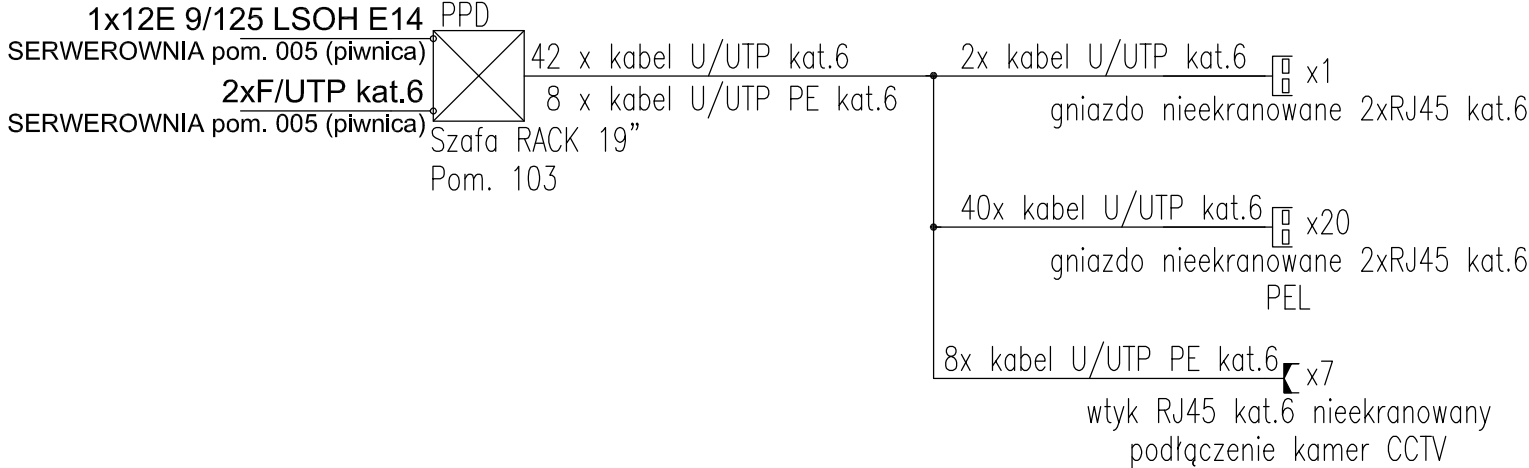

UWAGA:
Przed każdą kamerą na przewodzie U/UTP należy zamontować ochronnik przepięciowy.